

試験結果報告書

碎石 100-0

株式会社 吾石 見寄工場

〒 377-1701

群馬県吾妻郡中之条町大字入山3174

TEL 0279-95-5131

出荷事務所

FAX 0279-95-5137



試験結果報告書

材料名：100-0

採取地：産地：吾妻郡中之条町入山地内

御依頼者：株式会社 吾石

報告日：2026年4月8日

試験項目：ふるい分け試験



株式会社 土木管理総合試験所

群馬支店 群馬県高崎市緑町1-13-7

TEL：027-370-1325 FAX：027-361-0325



建設コンサルタント登録 建05第7741号 地質調査業者登録 質07第2230号
環境計量証明事業所登録 環境第74号(濃度) ソフトコアリング協会加盟
環境計量証明事業所登録 環境第75号(音圧レベル) 建築物飲料水水質検査業長野県11水第34号
環境計量証明事業所登録 環境第76号(振動加速度レベル) 土壌汚染指定調査機関 2003-4-3032

本社：長野・東京
支店：上越・松本・南信・山梨・埼玉・神奈川・群馬・東北・大阪・京滋・福岡・北海道
出張所：名古屋・新潟・福井
駐在員事務所：ベトナム
F C店：札幌・熊本・和歌山・東海・福島・宇都宮・京都・茨城・新潟・盛岡

※この試験結果報告書の一部分を複製するときは、書面によって当試験所の承認を得るようにして下さい。

試験結果一覧表

試料名 100-0 整理年月日 2026年4月8日
 調査名 株式会社 吾石 整理担当者 下平 雄二

試験規格	試験項目	試験結果	規格値	判定
JIS A 1104	単位容積質量 (kg/l)			
	実積率 (%)			
JIS A 1110	密度			
	表乾 (g/cm ³)			
	絶乾 (g/cm ³)			
	見掛 (g/cm ³)			
	吸水率 (%)			
JIS A 1121	区分			
	すりへり減量 (%)			
JIS A 1122	安定性 (%)			
JIS A 1205	液性限界 (%)			
	塑性限界 (%)			
	塑性指数			
JIS A 1210	最大乾燥密度 (g/cm ³)			
	最適含水比 (%)			
JIS A 1211	95%修正CBR (%)			


試験規格	ふるい目 (mm)		通過質量百分率 (%)		判定
	公称目開き	呼び寸法	試験結果	規格値	
JIS A 1102	106	100	100.0		
	75	80	89.4		
	63	60			
	53	50	63.5		
	37.5	40	35.9		
	31.5	30	25.0		
	26.5	25			
	19	20	9.6		
	16	15			
	13.2	13	5.9		
	9.5	10			
	4.75	5	3.5		
	2.36	2.5	2.0		
	1.18	1.2			
	0.600	0.6			
	0.425	0.4	0.8		
	0.300	0.3			
0.150	0.15				
0.075	0.075	0.2			
	粗粒率 (F.M)				

備考	
----	--

JIS A 1102	骨材のふるい分け試験	
------------	------------	--

調査件名 株式会社 吾石	試験年月日 2026年4月8日
試料名 100-0	試験者 下平 雄二

試料の種類	-		採取年月日	2026年3月18日	
試料の採取場所	(産地)吾妻郡中之条町入山地内		採取者	佐藤 貴司	
全乾燥試料質量	20412g		ふるい分け方法	手動式	
ふるい目の開き (mm)	各ふるいにとどまる質量(累加) (g)	連続する各ふるいの間にとどまる質量 (g)	連続する各ふるいの間にとどまる質量分率 (%)	各ふるいにとどまる質量分率 (%)	各ふるいを通過する質量分率 (%)
106	0	0	0.0	0.0	100.0
75	2165	2165	10.6	10.6	89.4
63					
53	7455	5290	25.9	36.5	63.5
37.5	13093	5638	27.6	64.1	35.9
31.5	15299	2206	10.8	75.0	25.0
26.5					
19.0	18445	3146	15.4	90.4	9.6
16.0					
13.2	19201	756	3.7	94.1	5.9
9.5					
4.75	19692	491	2.4	96.5	3.5
2.36	19999	307	1.5	98.0	2.0
1.18					
0.6					
0.425	20245	246	1.2	99.2	0.8
0.15					
0.075	20368	123	0.6	99.8	0.2
以下(受皿)	20412	44	0.2	100.0	0.0
計	20412	20412	100.0		
粗粒率 (F. M)					

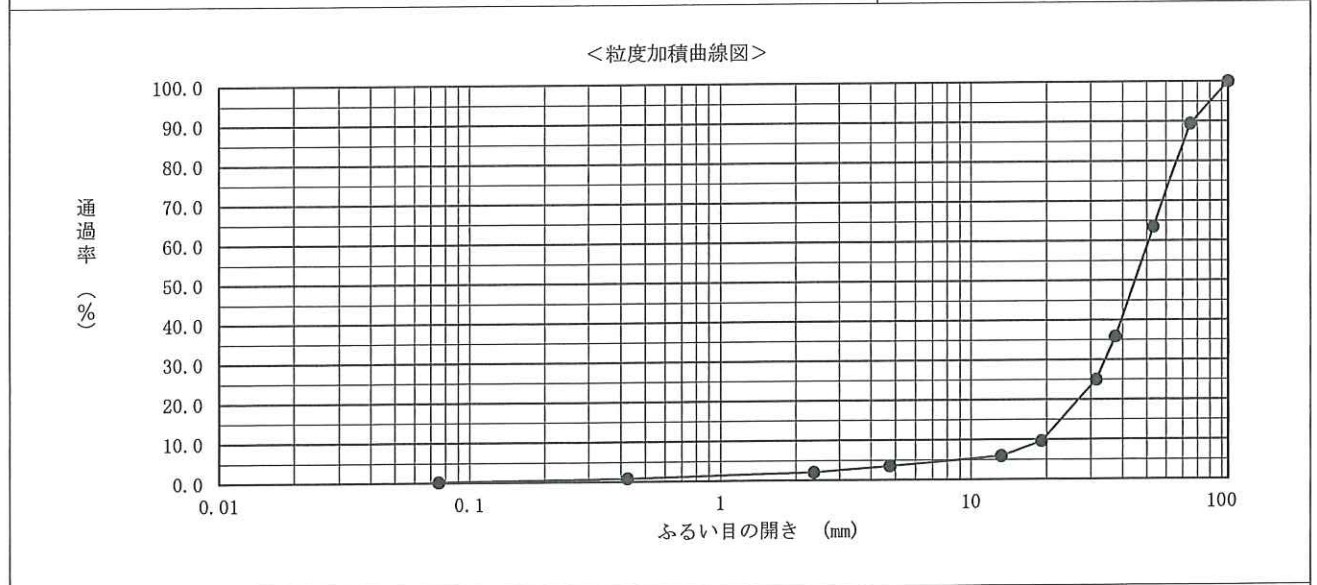

備考

